

Dossier n° : CMESEMONAC-200908-4858

Produit : Eau en production, normes: arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200909505 - 20200915

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 2

Date de réception : 08/09/2020

Date de prélèvement : 08/09/2020

Heure de prélèvement : 07:40

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Lieu de prélèvement : 0000002442

Localisation : Sortie station chloration Gianuccio

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:57

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : P1 - Avant distribution

Autre/N° Prél. labo. : 1

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200908-24686

Mairie de MONACCIA D'AULLENE
Reçu le 21/09/2020
Enregistré sous le n° : 22

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-			08/09/20 108/09/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	26.9	°C	25.0	SPMO150301	08/09/20 108/09/20
* Chlore libre	0.40	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	08/09/20 108/09/20
* Chlore total	0.42	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	08/09/20 108/09/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.8	Unité pH	9.0	NFENISO10523	08/09/20 108/09/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			08/09/20 108/09/20
Saveur	RAS				08/09/20 108/09/20
Couleur	Absence	qualit.			08/09/20 108/09/20
Aspect	R.A.S	qualit.			08/09/20 108/09/20
* Turbidité (NFU)	0.88	NFU	1.00	NFENISO7027-1	08/09/20 108/09/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	273	µS/cm	1100	NFEN27888	08/09/20 108/09/20
Température de la mesure de la conductivité	24.6	°C		NFEN27888	08/09/20 108/09/20
* Magnésium	6.0	mg/l		NFENISO11885	08/09/20 115/09/20
* Calcium	10.5	mg/l		NFENISO11885	08/09/20 115/09/20
* Chlorures	61.6	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	08/09/20 109/09/20
* Sulfates	11.7	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	08/09/20 109/09/20
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	5.1	DF		CMM0071001	08/09/20 115/09/20
* Titre Alcalimétrique.	<1	DF		NFENISO9963-1	08/09/20 108/09/20
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.8	DF		NFENISO9963-1	08/09/20 108/09/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	08/09/20 111/09/20
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.10	NFENISO10304-1	08/09/20 109/09/20
* Nitrates (NO3)	<1	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	08/09/20 109/09/20
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/l	1.00	CALCUL	08/09/20 109/09/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200908-4858


Echantillon n° : 20200908-24686

Produit : Eau en production, normes: arrêté du
11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200909505 - 20200915

Page : 2 sur 2

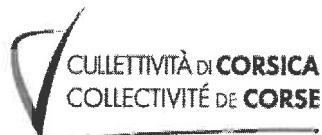

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Oxygène et Matières Organiques.					
* Carbone Organique Total	3.3	/l C (NPOC)	2.0	NFEN1484	08/09/20 / 11/09/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	08/09/20 / 11/09/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	08/09/20 / 11/09/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	08/09/20 / 11/09/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	08/09/20 / 11/09/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	08/09/20 / 11/09/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	08/09/20 / 11/09/20

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : ✱

Destinataires : SOCIETE DES EAUX DE CORSE
C.M.E.S.E réseau Monaccia
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONACCIA D'AULLENE

Date d'édition 15/09/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

JM. Chapuis
Chef de service microbiologie appliquée

© Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20

Dossier n° : CMESEMONAC-200804-3746

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200807311 - 20200807

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 2

Date de réception : 04/08/2020

Heure de réception : 14:03

Date de prélèvement : 04/08/2020

N° de prélèvement ARS :

Heure de prélèvement : 08:08

N° analyse ARS :

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Lieu de prélèvement : 0000001798

Type de visite : D1 - en distribution

Localisation : Monaccia: bar le retro

Autre/ N° Prel. LDA : 28

Commune : CMES MONACCIA

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200804-22373

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-	-	-	04/08/20 104/08/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	29.4	°C	25.0	SPMO150301	04/08/20 104/08/20
* Chlore libre	0.79	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	04/08/20 104/08/20
* Chlore total	0.82	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	04/08/20 104/08/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.9	Unité pH	9.0	NFENISO10523	04/08/20 104/08/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	cf. commentaire.	qualit.			04/08/20 104/08/20
Saveur	RAS		0		04/08/20 104/08/20
Couleur	Absence	qualit.			04/08/20 104/08/20
Aspect	R.A.S	qualit.			04/08/20 104/08/20
* Turbidité (NFU)	0.89	NFU	2.00	NFENISO7027-1	04/08/20 104/08/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	277	µS/cm	1100	NFEN27888	04/08/20 104/08/20
Température de la mesure de la conductivité	23.3	°C		NFEN27888	04/08/20 104/08/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	04/08/20 106/08/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	04/08/20 107/08/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	04/08/20 107/08/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	04/08/20 107/08/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	04/08/20 107/08/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	04/08/20 107/08/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	04/08/20 107/08/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200804-3746

Echantillon n° : 20200804-22373

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200807311 - 20200807

Page : 2 sur 2

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Commentaire : Odeur de chlore.

Destinataires : SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
C.M.E.S.E réseau Monaccia
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
MONACCIA D'AULLENE

Date d'édition 07/08/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.


JM. Chapais
Chef de service microbiologie appliquée

© Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20

Dossier n° : CMESEMONAC-200722-3376

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200706585 - 20200727

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 22/07/2020

Date de prélèvement : 22/07/2020

Heure de prélèvement : 08:08

Prélevé par : TRI-le laboratoire (TRI)

Lieu de prélèvement : 0000000719

Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:45

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : D1 - en distribution


Autre/ N° Prel. LDA : N°64972

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200722-21368

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-		-	22/07/20 12/07/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	24.2	°C	25.0	SPMO150301	22/07/20 12/07/20
* Chlore libre	<0.05	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	22/07/20 12/07/20
* Chlore total	<0.05	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	22/07/20 12/07/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.8	Unité pH	9.0	NFENISO10523	22/07/20 12/07/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			22/07/20 12/07/20
Saveur	RAS		0		22/07/20 12/07/20
Couleur	Absence	qualit.			22/07/20 12/07/20
Aspect	R.A.S	qualit.			22/07/20 12/07/20
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	22/07/20 12/07/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	169	µS/cm	1100	NFEN27888	22/07/20 12/07/20
Température de la mesure de la conductivité	22.4	°C		NFEN27888	22/07/20 12/07/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	22/07/20 12/07/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non interprétable	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	22/07/20 12/07/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	22/07/20 12/07/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	22/07/20 12/07/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	>300	UFC/ml		NFENISO6222	22/07/20 12/07/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	>300	UFC/ml		NFENISO6222	22/07/20 12/07/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	22/07/20 12/07/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200722-3376
Echantillon n° : 20200722-21368
Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

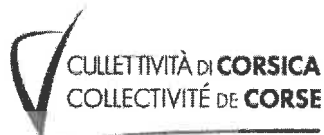

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200706585 - 20200727

Page : 2 sur 2

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Résultats bactériologiques: Non interprétable= illisible (présence d'une flore interférente abondante). Un reprélèvement est conseillé.

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia
SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 27/07/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.


P. Mancini
Chef de service Chimie appliquée

@ Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20

Dossier n° : CMESEMONAC-200708-2898

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200807830 - 20200817

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 2

Date de réception : 08/07/2020

Date de prélèvement : 08/07/2020

Heure de prélèvement : 07:25

Prélevé par : TRI-le laboratoire (TRI)

Lieu de prélèvement : 0000000719

Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs

Commune : CMESSE MONACCIA

Heure de réception : 12:03

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : D2 - en distribution

Autre/ N° Prel. LDA : 64443

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200708-19604

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-	-	-	08/07/20 108/07/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	23.6	°C	25.0	SPMO150301	08/07/20 108/07/20
* Chlore libre	0.06	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	08/07/20 108/07/20
* Chlore total	0.09	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	08/07/20 108/07/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.2	Unité pH	9.0	NFENISO10523	08/07/20 108/07/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			08/07/20 108/07/20
Saveur	RAS		0		08/07/20 108/07/20
Couleur	Absence	qualit.			08/07/20 108/07/20
Aspect	R.A.S	qualit.			08/07/20 108/07/20
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	08/07/20 108/07/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	190	µS/cm	1100	NFENISO27888	08/07/20 108/07/20
Température de la mesure de la conductivité	25.0	°C		NFENISO27888	08/07/20 108/07/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	08/07/20 109/07/20
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.50	NFENISO10304-1	08/07/20 109/07/20
* Nitrates (NO3)	<1	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	08/07/20 109/07/20
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/l	1.00	CALCUL	08/07/20 109/07/20
Oligo-éléments, Micropolluants Minéraux.					
* Antimoine (après concentration)	<1.5	µg/l	5.0	NFENISO11885	08/07/20 124/07/20
* Cadmium	<1.0	µg/l	5.000	NFENISO11885	08/07/20 115/07/20
* Plomb (après concentration)	<2.5	µg/l	10.0	NFENISO11885	08/07/20 124/07/20
* Nickel	<5	µg/l	20.0	NFENISO11885	08/07/20 116/07/20
* Fer Total	14	µg/l	200	NFENISO11885	08/07/20 116/07/20
* Chrome	<5	µg/l	50.0	NFENISO11885	08/07/20 116/07/20
* Cuivre	<0.010	mg/l	1.0000	NFENISO11885	08/07/20 116/07/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200708-2898


Echantillon n° : 20200708-19604

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200807830 - 20200817

Page : 2 sur 2

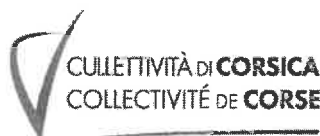

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques.					
* Fluoranthène	<0.005	µg/l		NFT90115	08/07/20 117/08/20
* Benzo(b) Fluoranthène	<0.002	µg/l		NFT90115	08/07/20 117/08/20
* Benzo(k) Fluoranthène	<0.0005	µg/l		NFT90115	08/07/20 117/08/20
* Benzo(a) Pyrène	<0.001	µg/l	0.010	NFT90115	08/07/20 117/08/20
* Benzo(g,h,i)Pérylène	<0.005	µg/l		NFT90115	08/07/20 117/08/20
* Indeno(1,2,3-cd) Pyrène	<0.005	µg/l		NFT90115	08/07/20 117/08/20
Hydrocarbures aromat.polycycliques (4 Subst.)	<0.0125	µg/l	0.1000	CALCUL	08/07/20 117/08/20
Hydrocarbures aromat.polycycliques (6 Subst.)	<0.02	µg/l		CALCUL	08/07/20 117/08/20
Composés Organohalogénés Volatiles.					
Total trihalométhanes	84	µg/l	100.00	CALCUL	08/07/20 110/07/20
* Chloroforme	11	µg/l		NFENISO10301	08/07/20 110/07/20
* Bromoforme	10	µg/l		NFENISO10301	08/07/20 110/07/20
* Monochlorodibromométhane	39	µg/l		NFENISO10301	08/07/20 110/07/20
* Dichloromonobromométhane	24	µg/l		NFENISO10301	08/07/20 110/07/20
Analyses sous traitées (COV).					
Epichlorohydrine	<0.1	µg/l	0.1	NFENISO15680	08/07/20 116/07/20
Composés Organohalogénés Volatiles.					
* Chlorure de Vinyle	<0.3	µg/l		NFENISO10301	08/07/20 110/07/20
Analyse sous traitée (Divers).					
Acrylamide	<0.10	µg/l	0.10	M_INTERNE	08/07/20 116/07/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	08/07/20 111/07/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	08/07/20 111/07/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	08/07/20 111/07/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	08/07/20 111/07/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	08/07/20 111/07/20
* Spores bactéries anaérobies sulfite-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	08/07/20 111/07/20

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : SOCIETE DES EAUX DE CORSE
C.M.E.S.E réseau Monaccia
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 17/08/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

JM. Chapuis
Chef de service microbiologie appliquée

Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20

Dossier n° : CMESEMONAC-200604-2071

Produit : Eau en production, normes: arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200604917 - 20200629

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 2

Date de réception : 04/06/2020

Date de prélèvement : 04/06/2020

Heure de prélèvement : 07:45

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Lieu de prélèvement : 0000002442

Localisation : Sortie station chloration Gianuccio

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:10

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : P1P2S

Autre/N° Prel. labo. : N°64795

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200604-15661

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	—	—	—	04/06/20 104/06/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	20.2	°C	25.0	SPMO150301	04/06/20 104/06/20
* Chlore libre	0.17	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	04/06/20 104/06/20
* Chlore total	0.20	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	04/06/20 104/06/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	8.8	Unité pH	9.0	NFENISO10523	04/06/20 104/06/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			04/06/20 104/06/20
Saveur	RAS				04/06/20 104/06/20
Couleur	Absence	qualit.			04/06/20 104/06/20
Aspect	R.A.S	qualit.			04/06/20 104/06/20
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	1.00	NFENISO7027-1	04/06/20 104/06/20
Paramètres physico-chimiques.					
* pH	8.1	Unité pH	9.0	NFENISO10523	04/06/20 104/06/20
Température de la mesure du pH	23.3	°C		NFENISO10523	04/06/20 104/06/20
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	160	µS/cm	1100	NFEN27888	04/06/20 104/06/20
Température de la mesure de la conductivité	23.2	°C		NFEN27888	04/06/20 104/06/20
* Magnésium	2.8	mg/l		NFENISO11885	04/06/20 116/06/20
* Calcium	4.4	mg/l		NFENISO11885	04/06/20 116/06/20
* Chlorures	33.2	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	04/06/20 104/06/20
* Sulfates	7.1	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	04/06/20 104/06/20
* Sodium	21.0	mg/l		NFENISO11885	04/06/20 116/06/20
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	2.3	DF		CMMO071001	04/06/20 116/06/20
* Titre Alcalimétrique.	<1	DF		NFENISO9963-1	04/06/20 104/06/20
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.6	DF		NFENISO9963-1	04/06/20 104/06/20
TAC après Marbre	2.5	DF		NFENISO9963-1	04/06/20 108/06/20
pH après Marbre	9.0	Unité pH		NFENISO10523	04/06/20 108/06/20
Température de la mesure du pH	23	°C		NFENISO10523	08/06/20 108/06/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200604-2071
Echantillon n° : 20200604-15661
Produit : Eau en production, normes: arrêté du
11/01/2007.
Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia
Rapport N° 200604917 - 20200629

Page : 2 sur 2

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Emprunt au Marbre (en CaCO ₃)	9.3	mg/l		CALCUL	04/06/20 10/06/20
Equilibre calco-carbonique	4- eau agressive.	-	2	CALCUL	04/06/20 10/06/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH ₄)	<0.05	mg(NH ₄)/L	0.10	NFENISO11732	04/06/20 10/06/20
* Nitrites (NO ₂)	<0.05	mg/l	0.10	NFENISO10304-1	04/06/20 10/06/20
* Nitrates (NO ₃)	<1	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	04/06/20 10/06/20
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/l	1.00	CALCUL	04/06/20 10/06/20
Oxygène et Matières Organiques.					
* Carbone Organique Total	0.9	l C (NPOC)	2.0	NFEN1484	04/06/20 10/06/20
Oligo-éléments, Micropolluants Minéraux.					
Cyanures Totaux (après distillation).	<10	µg/l CN	50	NFENISO14403	04/06/20 12/06/20
* Fluorure mg/l	0.12	mg/l	1.50	NFENISO10304-1	04/06/20 10/06/20
* Arsenic (après concentration)	<2.5	µg/l	10.0	NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
* Mercure	<0.3	µg/l	1.0	NFENISO12846	04/06/20 12/06/20
* Sélénium (après concentration)	<2.5	µg/l	10.0	NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
* Bore	15	µg/l		NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
* Bore mg/l	0.015	mg/l	1.000	NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
* Fer Total	18	µg/l	200	NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
* Manganèse Total	<10	µg/l	50	NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
* Aluminium total	12	µg/l	200	NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
* Baryum	<0.010	mg/l	0.700	NFENISO11885	04/06/20 10/06/20
Sous produit de désinfection.					
* Bromates	<3.0	µg/l	10.0	NFENISO15061	04/06/20 10/06/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	04/06/20 10/06/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	04/06/20 10/06/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	04/06/20 10/06/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	2	UFC/ml		NFENISO6222	04/06/20 10/06/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	2	UFC/ml		NFENISO6222	04/06/20 10/06/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	04/06/20 10/06/20

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Les résultats bactériologiques entre 1 et 9 ufc sont des valeurs numériques estimées (sans fiabilité statistique).

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia
SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 29/06/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

J.M. Chapeis
Chef de service microbiologie appliquée

Données client.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 30 juin 2020

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Type	Code	Nom
Prélèvement	00104016	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	TTP 002178	CHLORATION GIANNUCCI
Point de surveillance	P 0000002442	CHLORATION GIANNUCCI
Localisation exacte	SORTIE STATION	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : jeudi 04 juin 2020 à 07h45

par : ERIC COROMINAS

Type visite : P1

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures de terrain		Inférieure supérieure	Inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Couleur (qualitatif)	0		
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	20,2 °C		25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,17 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,20 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1P2S

Code SISE de l'analyse : 00103624

Référence laboratoire : 20200604-15661

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		Inférieure supérieure	Inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0		
Turbidité néphélométrique NFU	<0.5 NFU		2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4		1.00 2.00
Essai marbre pH	9.0 unité pH		
Essai marbre TAC	2.5 °f		
pH	8.1 unité pH		6.50 9.00
Titre alcalimétrique	<1 °f		
Titre alcalimétrique complet	1.6 °f		
Titre hydrotimétrique	2.3 °f		
FER ET MANGANESE			
Fer total	18 µg/L		200.00
Manganèse total	<10 µg/L		50.00
MINERALISATION			
Calcium	4.4 mg/L		
Chlorures	33.2 mg/L		
Conductivité à 25 °C	160 µS/cm		200.00 250.00
Magnésium	2.8 mg/L		
Sodium	21.0 mg/L		200.00
Sulfates	7.1 mg/L		250.00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.			
Aluminium total µg/L	12 µg/L		200.00
Arsenic	<2.5 µg/L	10.00	
Barium	<0.010 mg/L		0.70
Bore mg/L	0.015 mg/L	1.00	
Cyanures totaux	<10 µg(CN)/L	50.00	

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			Inférieure	supérieure	Inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Fluorures ma/L	0.12	ma/L		1.50		
Mercure	<0.3	ua/L		1.00		
Sélénium	<2.5	ua/L		10.00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0.9	ma(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0.05	ma/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	ma/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	<1	ma/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0.05	ma/L		0.10		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromates	<3.0	ua/L		10.00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00104016)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation. De plus l'agressivité est susceptible d'engendrer des risques de corrosion des canalisations.

Pour le Directeur Général
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 9 juin 2020

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Type	Code	Nom
Prélèvement	00103910	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000762	MONACCIA
Point de surveillance	P 0000001798	MAISON TOMASINI
Localisation exacte	SOUS BOITE AUX LETTRES	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : jeudi 04 juin 2020 à 08h00

par : ERIC COROMINAS

Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

Inférieure

supérieure

Inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	22,9 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,40 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,45 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00103518

Référence laboratoire : 20200604-15662

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Inférieure

supérieure

Inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.5 NFU				2.00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7.2 unité pH			6.50	9.00
----	--------------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	113 µS/cm			200.00	1 100.00
---------------------	-----------	--	--	--------	----------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0.05 mg/L				0.10
--------------------------------	------------	--	--	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°C-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°C-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0.00		

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation.

**Pour le Directeur Général
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire**


Jean-Dominique CHIAPPINI

Dossier n° : CMESEMONAC-200604-2071

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200604258 - 20200608

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 2

Date de réception : 04/06/2020

Date de prélèvement : 04/06/2020

Heure de prélèvement : 08:00

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Lieu de prélèvement : 0000001798

Localisation : Monaccia: bar le retro

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:11

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : D1 - en distribution

Autre/ N° Prel. LDA : N°64796

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200604-15662

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-	-	-	04/06/20 104/06/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	22.9	°C	25.0	SPMO150301	04/06/20 104/06/20
* Chlore libre	0.40	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	04/06/20 104/06/20
* Chlore total	0.45	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	04/06/20 104/06/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.2	Unité pH	9.0	NFENISO10523	04/06/20 104/06/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			04/06/20 104/06/20
Saveur	RAS		0		04/06/20 104/06/20
Couleur	Absence	qualit.			04/06/20 104/06/20
Aspect	R.A.S	qualit.			04/06/20 104/06/20
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	04/06/20 104/06/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	113	µS/cm	1100	NFEN27888	04/06/20 104/06/20
Température de la mesure de la conductivité	23.1	°C		NFEN27888	04/06/20 104/06/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	04/06/20 105/06/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	04/06/20 107/06/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	04/06/20 107/06/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	04/06/20 107/06/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	2	UFC/ml		NFENISO6222	04/06/20 107/06/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	1	UFC/ml		NFENISO6222	04/06/20 107/06/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	04/06/20 107/06/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200604-2071

Echantillon n° : 20200604-15662

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200604258 - 20200608

Page : 2 sur 2


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Les résultats bactériologiques entre 1 et 9 ufc sont des valeurs numériques estimées (sans fiabilité statistique).

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia
SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 08/06/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.



JM. Chapuis
Chef de service microbiologie appliquée

② Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20

Dossier n° : CMESEMONAC-200415-1490

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200403346 - 20200420

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 2

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 15/04/2020

Date de prélèvement : 15/04/2020

Heure de prélèvement : 11:11

Prélevé par : HEO- le laboratoire (OH)

Lieu de prélèvement : 0000001798

Localisation : Monaccia: bar le retro

Commune : CMES MONACCIA

Heure de réception : 13:17

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : D1 - en distribution

Autre/ N° Prel. LDA : N°63231

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200415-08564

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	—	—	—	15/04/20 115/04/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	16.5	°C	25.0	SPMO150301	15/04/20 115/04/20
* Chlore libre	<0.05	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	15/04/20 115/04/20
* Chlore total	<0.05	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	15/04/20 115/04/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.6	Unité pH	9.0	NFENISO10523	15/04/20 115/04/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			15/04/20 115/04/20
Saveur	RAS		0		15/04/20 115/04/20
Couleur	Absence	qualit.			15/04/20 115/04/20
Aspect	R.A.S	qualit.			15/04/20 115/04/20
* Turbidité (NFU)	1.08	NFU	2.00	NFENISO7027-1	15/04/20 115/04/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	183	µS/cm	1100	NFEN27888	15/04/20 115/04/20
Température de la mesure de la conductivité	20.8	°C		NFEN27888	15/04/20 115/04/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	15/04/20 116/04/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	15/04/20 118/04/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	15/04/20 118/04/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	15/04/20 118/04/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/04/20 118/04/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/04/20 118/04/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	15/04/20 118/04/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200415-1490


Echantillon n° : 20200415-08564

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200403346 - 20200420

Page : 2 sur 2

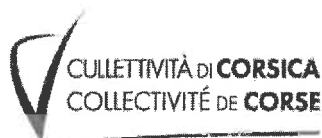

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia
SOCIETE DES EAUX DE CORSE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 20/04/20

*Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.*


P. Mancini
Chef de service Chimie appliquée

@ Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20



PLV : 00103510 page : 1

ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 16 mars 2020

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Type	Code	Nom
Prélèvement	00103510	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	TTP 002178	CHLORATION GIANNUCCI
Point de surveillance	P 0000002442	CHLORATION GIANNUCCI

Prélevé le : mardi 10 mars 2020 à 12h45

par : OLIVIER HETT

Localisation exacte

Commune MONACCIA D'AULLENE

Type visite : P1

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)		0				
Odeur (qualitatif)		1				
Saveur (qualitatif)		0				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau		10,4 °C				25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre		0,48 mg(Cl2)/L				
Chlore total		0,50 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00103118

Référence laboratoire : 20200310-06870

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0.5	NFU				2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	6.9	unité pH			6.50	9.00
Titre alcalimétrique	<1	°f				
Titre alcalimétrique complet	1.9	°f				
Titre hydrotimétrique	3.0	°f				
MINERALISATION						
Calcium	5.2	mg/L				
Chlorures	45.0	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	200	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	4.1	mg/L				
Sulfates	9.6	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0.8	mg(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	<1	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0.05	mg/L		0.10		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0.00

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

0

n/(100mL)

0

n/(100mL)

0.00

0.00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00103510)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**Pour le Directeur Général
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire**


Jean-Dominique CHIAPPINI



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 16 mars 2020

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Type	Code	Nom
Prélèvement	00103511	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000710	GIANNUCCIU
Point de surveillance	P 0000000719	GIANNUCCIU

Localisation exacte

Prélevé le : mardi 10 mars 2020 à 12h30

par : OLIVIER HETT

Commune

MONACCIA D'AULLENE

Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	1				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	10,5 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,47	mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,49	mg(Cl ₂)/L			

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00103119

Référence laboratoire : 20200310-06871

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.5	NFU			2.00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6.9	unité pH		6.50	9.00
----	-----	----------	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25 °C	200	µS/cm		200.00	1 100.00
----------------------	-----	-------	--	--------	----------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES


Ammonium (en NH ₄)	<0.05	mg/L			0.10
--------------------------------	-------	------	--	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)			0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)			0.00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0.00	
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0.00	

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**Pour le Directeur Général
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire**

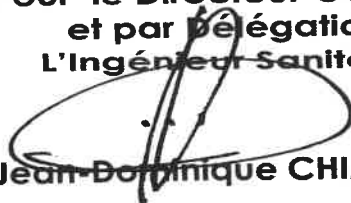
Jean-Dominique CHIAPPINI



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 16 mars 2020

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Type	Code	Nom
Prélèvement	00103510	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	TTP 002178	CHLORATION GIANNUCCI
Point de surveillance	P 0000002442	CHLORATION GIANNUCCI

Localisation exacte

Commune MONACCIA D'AULLENE

Prélevé le : mardi 10 mars 2020 à 12h45

par : OLIVIER HETT

Type visite : P1

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures de terrain		Inférieure supérieure	Inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Couleur (qualitatif)	0		
Odeur (qualitatif)	1		
Saveur (qualitatif)	0		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	10,4 °C		25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,48 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,50 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00103118

Référence laboratoire : 20200310-06870

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		Inférieure supérieure	Inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0		
Turbidité néphélométrique NFU	<0.5 NFU		2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	6.9 unité pH		6.50 9.00
Titre alcalimétrique	<1 °f		
Titre alcalimétrique complet	1.9 °f		
Titre hydrotimétrique	3.0 °f		
MINERALISATION			
Calcium	5.2 mg/L		
Chlorures	45.0 mg/L		
Conductivité à 25 °C	200 uS/cm		200.00 250.00
Magnésium	4.1 mg/L		
Sulfates	9.6 mg/L		250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES			
Carbone organique total	0.8 mg(C)/L		2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH ₄)	<0.05 mg/L		0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL mg/L	1.00	
Nitrates (en NO ₃)	<1 mg/L	50.00	
Nitrites (en NO ₂)	<0.05 mg/L	0.10	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22 °-68h	0 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36 °-44h	0 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)		0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)		0.00

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Inférieure

supérieure

Inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF0 n/(100mL)
0 n/(100mL)0.00
0.00**Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00103510)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire



Jean-Dominique CHIAPPINI

Dossier n° : CMESEMONAC-200310-1245

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200302870 - 20200313

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 10/03/2020

Date de prélèvement : 10/03/2020

Heure de prélèvement : 12:30

Prélevé par : HEO- le laboratoire (OH)

Lieu de prélèvement : 0000000719

Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 15:19

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : D1 - en distribution

Autre/ N° Prel. LDA : N°63367

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200310-06871

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	—	—	—	10/03/20 / 10/03/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	10.5	°C	25.0	SPMO150301	10/03/20 / 10/03/20
* Chlore libre	0.47	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	10/03/20 / 10/03/20
* Chlore total	0.49	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	10/03/20 / 10/03/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.9	Unité pH	9.0	NFENISO10523	10/03/20 / 10/03/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	cf. commentaire.	qualit.			10/03/20 / 10/03/20
Saveur	RAS		0		10/03/20 / 10/03/20
Couleur	Absence	qualit.			10/03/20 / 10/03/20
Aspect	R.A.S	qualit.			10/03/20 / 10/03/20
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	10/03/20 / 10/03/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	200	µS/cm	1100	NFEN27888	10/03/20 / 10/03/20
Température de la mesure de la conductivité	17.1	°C		NFEN27888	10/03/20 / 10/03/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	10/03/20 / 13/03/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	10/03/20 / 13/03/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	10/03/20 / 13/03/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	10/03/20 / 13/03/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	10/03/20 / 13/03/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	10/03/20 / 13/03/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	10/03/20 / 13/03/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200310-1245


Echantillon n° : 20200310-06871

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200302870 - 20200313

Page : 2 sur 2

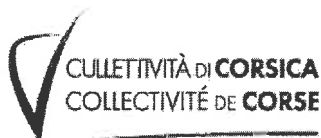

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Commentaire : Odeur de chlore.

Destinataires : C.M.E.S.E réseau Monaccia
AGENCE REGIONALE DE SANTE
SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
MONACCIA D'AULLENE

Date d'édition 13/03/20

P. Mancini
Chef de service Chimie appliquée

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :

- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

© Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20

Dossier n° : CMESEMONAC-200310-1245

Produit : Eau en production, normes: arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200302869 - 20200313

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 10/03/2020

Date de prélèvement : 10/03/2020

Heure de prélèvement : 12:45

Prélevé par : HEO- le laboratoire (OH)

Lieu de prélèvement : 0000002442

Localisation : Sortie station chloration Gianuccio

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 15:18

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : P1 - Avant distribution

Autre/N° Prel. labo. : N°63368

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200310-06870

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-	-	-	10/03/20 / 10/03/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	10.4	°C	25.0	SPMO150301	10/03/20 / 10/03/20
* Chlore libre	0.48	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	10/03/20 / 10/03/20
* Chlore total	0.50	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	10/03/20 / 10/03/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.9	Unité pH	9.0	NFENISO10523	10/03/20 / 10/03/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	cf. commentaire.	qualit.			10/03/20 / 10/03/20
Saveur	RAS				10/03/20 / 10/03/20
Couleur	Absence	qualit.			10/03/20 / 10/03/20
Aspect	R.A.S	qualit.			10/03/20 / 10/03/20
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	1.00	NFENISO7027-1	10/03/20 / 10/03/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	200	µS/cm	1100	NFEN27888	10/03/20 / 10/03/20
Température de la mesure de la conductivité	16.7	°C		NFEN27888	10/03/20 / 10/03/20
* Magnésium	4.1	mg/l		NFENISO11885	10/03/20 / 11/03/20
* Calcium	5.2	mg/l		NFENISO11885	10/03/20 / 11/03/20
* Chlorures	45.0	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	10/03/20 / 12/03/20
* Sulfates	9.6	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	10/03/20 / 12/03/20
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	3.0	DF		CMMO071001	10/03/20 / 11/03/20
* Titre Alcalimétrique.	<1	DF		NFENISO9963-1	10/03/20 / 11/03/20
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.9	DF		NFENISO9963-1	10/03/20 / 11/03/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	10/03/20 / 13/03/20
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.10	NFENISO10304-1	10/03/20 / 12/03/20
* Nitrates (NO3)	<1	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	10/03/20 / 12/03/20
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/l	1.00	CALCUL	10/03/20 / 12/03/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200310-1245


Echantillon n° : 20200310-06870

Produit : Eau en production, normes: arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200302869 - 20200313

Page : 2 sur 2

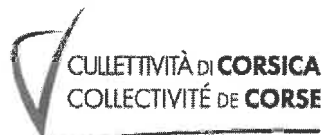

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Oxygène et Matières Organiques.					
* Carbone Organique Total	0.8	/l C (NPOC)	2.0	NFEN1484	10/03/20 / 13/03/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	10/03/20 / 13/03/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	10/03/20 / 13/03/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	10/03/20 / 13/03/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	10/03/20 / 13/03/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	10/03/20 / 13/03/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	10/03/20 / 13/03/20

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Commentaire : Odeur de chlore.

Destinataires : C.M.E.S.E réseau Monaccia
AGENCE REGIONALE DE SANTE
SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 13/03/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

P. Mancini
Chef de service Chimie appliquée

© Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20

Dossier n° : CMESEMONAC-200218-842

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 200201830 - 20200224

Page : 1 sur 2

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 18/02/2020

Date de prélèvement : 18/02/2020

Heure de prélèvement : 09:30

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Lieu de prélèvement : 0000001798

Localisation : Monaccia: bar le retro

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 11:17

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : D1 - en distribution

Autre/ N° Prel. LDA : N°63064

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200218-04366

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	—	—	—	18/02/20 118/02/20
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	13.6	°C	25.0	SPMO150301	18/02/20 118/02/20
* Chlore libre	0.98	mg/l Cl2	0.50	NFENISO7393-2	18/02/20 118/02/20
* Chlore total	1.01	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	18/02/20 118/02/20
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.4	Unité pH	9.0	NFENISO10523	18/02/20 118/02/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	cf. commentaire.	qualit.			18/02/20 118/02/20
Saveur	RAS		0		18/02/20 118/02/20
Couleur	Absence	qualit.			18/02/20 118/02/20
Aspect	R.A.S	qualit.			18/02/20 118/02/20
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	18/02/20 118/02/20
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	119	µS/cm	1100	NFEN27888	18/02/20 118/02/20
Température de la mesure de la conductivité	19.0	°C		NFEN27888	18/02/20 118/02/20
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	18/02/20 120/02/20
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	18/02/20 121/02/20
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1	18/02/20 121/02/20
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	18/02/20 121/02/20
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	18/02/20 121/02/20
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	18/02/20 121/02/20
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	18/02/20 121/02/20

Dossier n° : CMESEMONAC-200218-842


Echantillon n° : 20200218-04366

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 200201830 - 20200224

Page : 2 sur 2

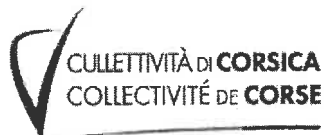

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole :

Commentaire : Odeur de chlore.

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia
SOCIETE DES EAUX DE CORSE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 24/02/20

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

JM. Chapuis
Chef de service microbiologie appliquée

@ Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V1 11.02.20